



Totemtransformator

- transformator med innebygd p-spole


Kompensering av jordfeilstørrer:

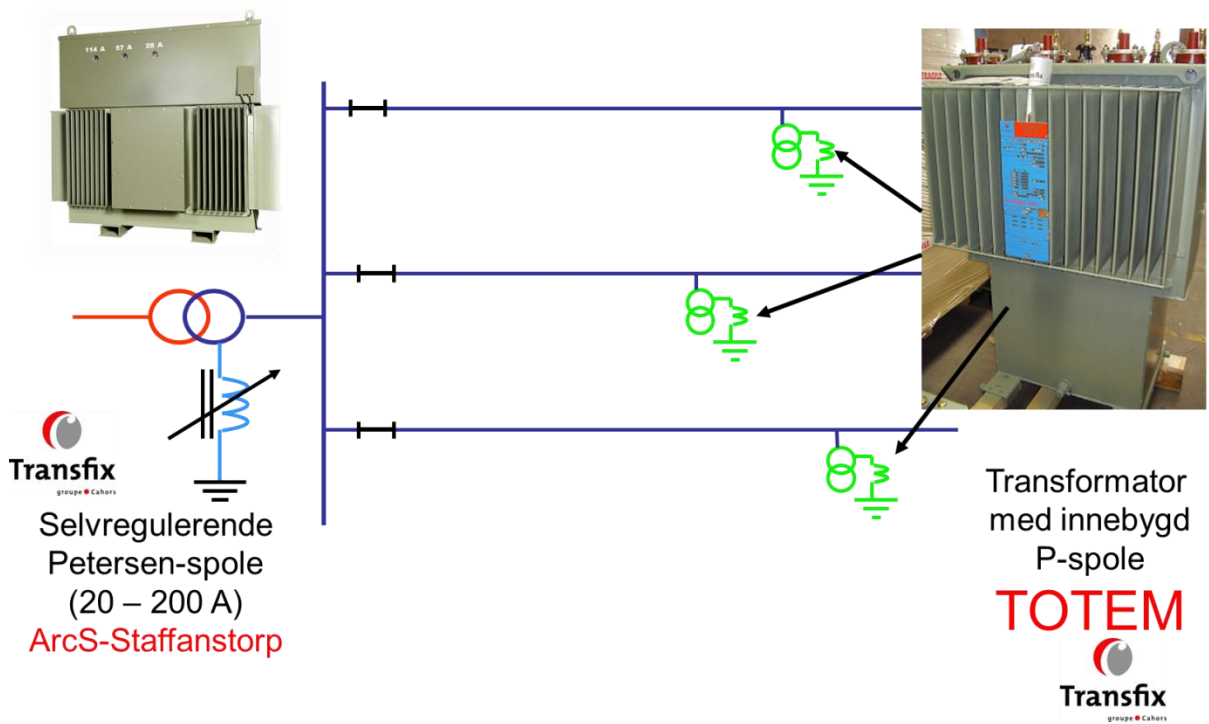

Sentralkompensering og utlokalisert kompensering:

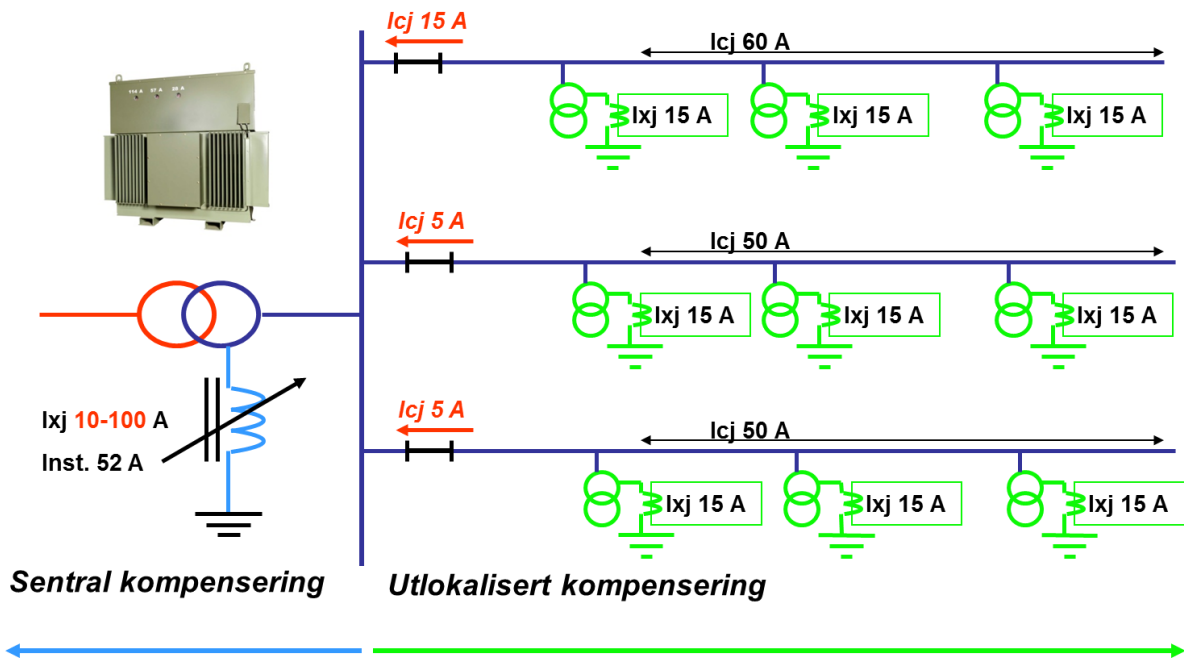


Transformator med innebygd P-spole:

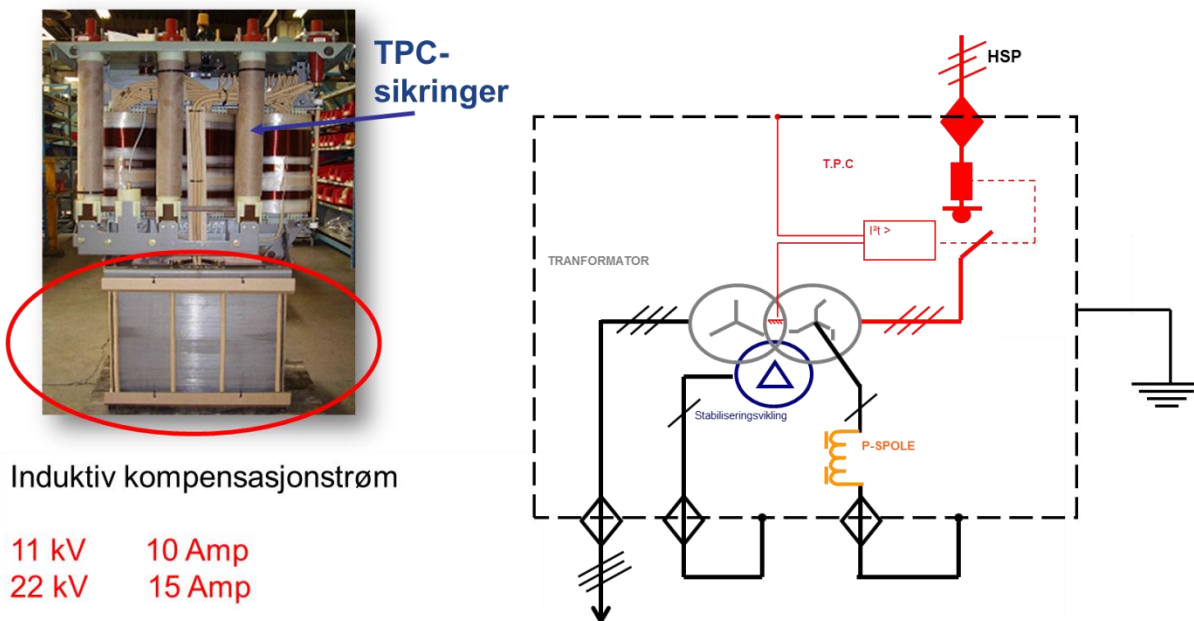

Koblingsgruppe ZN (d) Yn 11

Lokalkompensering ute i nett:

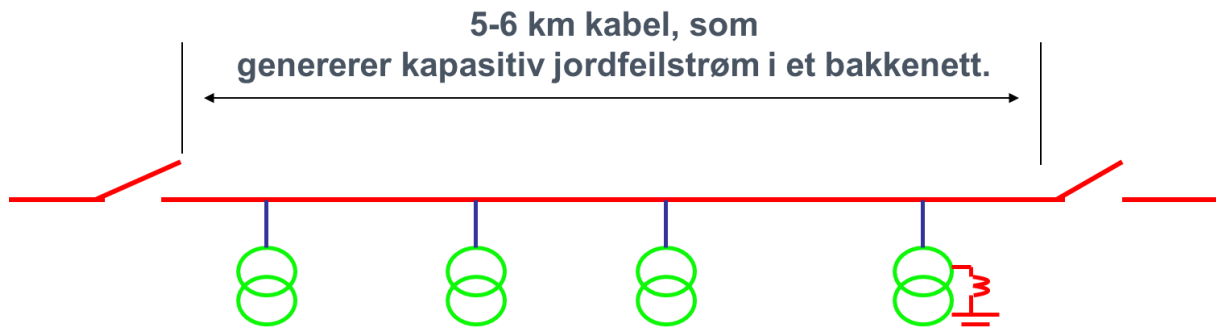

Anbefalt utplassering av TOTEM:
ved hvert kabelstrek på 5-6 km installeres en transformator med p-spole.

5 km 11 kV-kabel c:a 10 A
5 km 22 kV-kabel c:a 15 A